

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

ul. Marklowicka 15

Regon 272533961

44-300 Wodzisław Śląski


E-mail: mzwik@interia.pl

NIP 647-18-07-834

tel. /32/ 455-25-28

www.mzwik-wodzislaw.pl

Wodzisław Śl., 2015.01.22

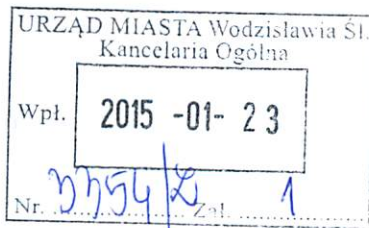

MZWIK.7032.1.2014

Wg rozdzielnika

Stosownie do ustaleń dokonanych na posiedzeniu Zarządu Związku w dniu 1 października 2003 r., w załączeniu przesyłam pismo PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. z dnia 12.01.2015 r. nr TO/220/2015 wraz z analizą wody dostarczanej naszym mieszkańcom.


Informację tą prosimy przekazać w sposób zwyczajowo przyjęty mieszkańcom Waszej Gminy.

*Międzygminny Związek
Wodociągów i Kanalizacji
Główny Specjalista
Inż. Mieczysław Żabiński*

Rozdzielnik:

1. Urząd Gminy Godów
2. Urząd Gminy Gorzyce
3. Urząd Gminy Marklowice
4. Urząd Gminy Mszana
5. Urząd Miasta Radlin
6. Urząd Miasta Pszów
7. Urząd Miasta Rydułtowy
8. Urząd Miasta Wodzisławia Śl.

a/a.

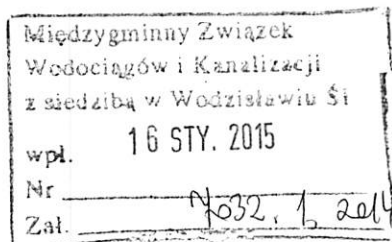

Wodzisław Śl. 12.01.2015

**Zarząd Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji
ul. Marklowicka 15
44 – 300 WODZISŁAW ŚL.**

TO/220/2015

Dotyczy: Jakości wody – IV kwartał i rok 2014.

Na podstawie par. 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 20.05.2011 r. przesyłamy zbiorcze zestawienia parametrów jakości wody dostarczanej naszym odbiorcom. Zestawienia te potwierdzają zgodność jakości dostarczanej wody z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.



Sprawę prowadzi:
Michałina Sobik
tel. 32 455 60 43 wew. 223
723 411 000

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Katarzyna Machowska-Bujak

Do wiadomości:
1 x adresat + 1 zał.
1 x TO + 1 zał. a/a

Dane za IV kwartał 2014 r.

Parametr	Jednostka	Dopuszczalna wartość	Wartość średnia
Barwa	mgPT/l	15	7,56
Mętność	NTU	1	0,26
Liczba progowa smaku		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z0
Liczba progowa zapachu		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z1R
Odczyn	pH	6,5-9,5	7,56
Przewodność elektryczna właściwa	mS/cm	2500	231
Amoniak	mgNH ₄ /l	0,5	0,03
Azotyny	mgNO ₂ /l	0,5	0,010
Glin	mgAl/l	200	13,3
Żelazo ogólne	mgFe/l	200	83
Escherichia coli	j.t.k./100ml	0	0
Bakterie grupy coli	j.t.k./100ml	0	0
Clostridium perfringens	j.t.k./100ml	0	0

Dane za 2014 rok

Parametr	Jednostka	Dopuszczalna wartość	Wartość średnia
Barwa	mgPT/l	15	5,68
Mętność	NTU	1	0,38
Liczba progowa smaku		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z0
Liczba progowa zapachu		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z1R
Odczyn	pH	6,5-9,5	7,59
Przewodność elektryczna właściwa	mS/cm	2500	238
Amoniak	mgNH ₄ /l	0,5	0,02
Azotyny	mgNO ₂ /l	0,5	0,009
Glin	mgAl/l	200	9,67
Żelazo ogólne	mgFe/l	200	99
Escherichia coli	j.t.k./100ml	0	0
Bakterie grupy coli	j.t.k./100ml	0	0
Clostridium perfringens	j.t.k./100ml	0	0

KIEROWNIK DZIAŁU
Oczyszczalni Ścieków i Laboratorium

mgr inż. Michalina Sobik
12. 01. 2015 r.