

p. mer. T. Dragon

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

ul. Marklowicka 15

Regon 272533961

44-300 Wodzisław Śląski

E-mail: mzwik@interia.pl

NIP 647-18-07-834

tel. /32/ 455-25-28

www.mzwik-wodzislaw.pl

URZĄD MIASTA Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski, 2015.07.16

Kancelaria Ogólna

Wpl.

2015 -07- 20

Nr

36832/P

Zat.

2

MZWIK.7032.1.2015

Wg rozdzielnika

GK
E Duda
7 Maly

Stosownie do ustaleń dokonanych na posiedzeniu Zarządu Związku w dniu 1 października 2003 r., w załączeniu przesyłam pismo PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Ślą. z dnia 13 lipca 2015 r. nr TO/4307/2015 wraz z analizą wody dostarczanej naszym mieszkańcom.

Informację tą prosimy przekazać w sposób zwyczajowo przyjęty mieszkańcom Waszej Gminy.


Rozdzielnik:

1. Urząd Gminy Godów,
2. Urząd Gminy Gorzyce,
3. Urząd Gminy Marklowice,
4. Urząd Gminy Mszana,
5. Urząd Miasta Radlin,
6. Urząd Miasta Pszów,
7. Urząd Miasta Rydułtowy,
8. Urząd Miasta Wodzisławia Ślą.

a/a.

Międzygminny Związek
Wodociągów i Kanalizacji
Główny Specjalista
Inż. Mięczyśław Żabicki

Wodzisław Śl. 13.07.2015

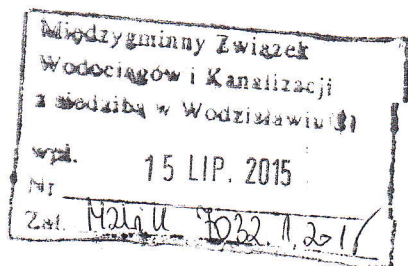

**Zarząd Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji
ul. Marklowicka 15
44 – 300 WODZISŁAW ŚL.**

TO/.....⁴³⁰⁷/2015

Dotyczy: Jakości wody – II kwartał 2015 r.

Na podstawie par. 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 20.05.2011 r. przesyłamy zbiorcze zestawienia parametrów jakości wody dostarczanej naszym odbiorcom. Zestawienia te potwierdzają zgodność jakości dostarczanej wody z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.



Sprawę prowadzi:
Michalina Sobik
tel. 32 455 60 43 wew. 223
723 411 000

Do wiadomości:
1 x adresat + 1 zał.
1 x TO + 1 zał. a/a



PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Wiesław Blutko

Dane za II kwartał 2015 r.

Parametr	Jednostka	Dopuszczalna wartość	Wartość średnia
Barwa	mgPT/l	15	3,8
Mętność	NTU	1	0,23
Liczba progowa smaku		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z0
Liczba progowa zapachu		akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	z1R
Odczyn	pH	6,5-9,5	7,6
Przewodność elektryczna właściwa	mS/cm	2500	209
Amoniak	mgNH ₄ /l	0,5	<0,02
Azotyny	mgNO ₂ /l	0,5	0,010
Glin	mgAl/l	200	8
Żelazo ogólne	mgFe/l	200	91
Escherichia coli	j.t.k./100ml	0	0
Bakterie grupy coli	j.t.k./100ml	0	0
Clostridium perfringens	j.t.k./100ml	0	0

KIEROWNIK DZIAŁU
Oczyszczalni Ścieków i Laboratorium

mgr inż. Michałina Sobik
15.07.2015 r.